



ごみの不適物搬入防止キャンペーンを実施しました!



お店や会社などの事業活動によって発生した事業系ごみについて、令和5年11月27日(月)から12月1日(金)までの5日間、事業系ごみの収集運搬事業者を対象に、注意喚起のチラシを配付するなどの「ごみの不適物搬入防止キャンペーン」を実施し、ごみの分別の徹底を呼びかけました。今後もキャンペーンを行い、組織市3市と協力しながら、より一層の分別の徹底を図ってまいります。



横断幕での注意喚起



注意喚起のチラシを配付する様子

令和5年度 第2回（第133回）連絡協議会会議結果

開催日時 令和5年12月16日(土) 午前10時から午前10時50分まで

開催場所 小平・村山・大和衛生組合 4・5号ごみ焼却施設 3階大会議室

出席者 地域住民代表者9名、組合組織市職員3名、組合職員5名、事務局1名、工事関係業者4名

会議議題 ①組織市及び小平・村山・大和衛生組合からの連絡・報告について ②施設見学会について
 ③不燃・粗大ごみ処理施設のモニタリング報告(令和4年度)について
 ④(仮称)新ごみ焼却施設の工事状況について ⑤小平・村山・大和衛生組合の事業計画について
 ⑥イベントの実施について ⑦意見・要望について

会議結果 ①施設見学会については、4年ぶりに実施することとし、令和6年3月8日(金)に実施予定

②えんとつフェスティバルの代替イベントを衛生組合主催で来年度実施する予定

※会議の詳細内容については、衛生組合ホームページでご覧ください。



● 主な内容 ●

- 新しいごみ焼却施設整備工事
- 足湯Photo
- ごみの不適物搬入防止キャンペーンを実施しました！
- 令和5年度 第2回(第133回)連絡協議会会議結果


新しいごみ焼却施設整備工事

衛生組合では、近隣の他の市町村等のごみ焼却施設に可燃ごみの一部の処理をお願いしながら、令和7年10月からの稼働に向けて新しいごみ焼却施設の整備を行っています。工事期間中は何かとご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご協力いただきますようお願いいたします。

これは何をする機械？

新しいごみ焼却施設では、様々な大型の機械を使用して可燃ごみの処理をします。

下の写真は、ある機械の一部を撮影したものです。どのような用途で使用する機械なのでしょうか?ヒントを参考に解いてみてください。

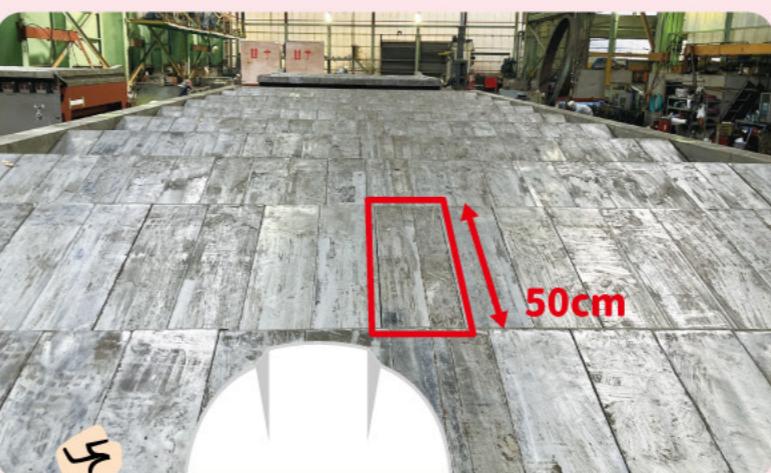

ヒント1

この金属製の部品(単体)は火格子といいます。
火格子の長さは約50cmです。

機械の全長は約9mで、火格子を約800個使用しています。

火格子は階段状に設置されています。




ヒント2

火格子は、ストーカと呼ばれています。

こたえは次のページにあります。


正解 は… 焼却炉(ストーカ式)の一部でした。

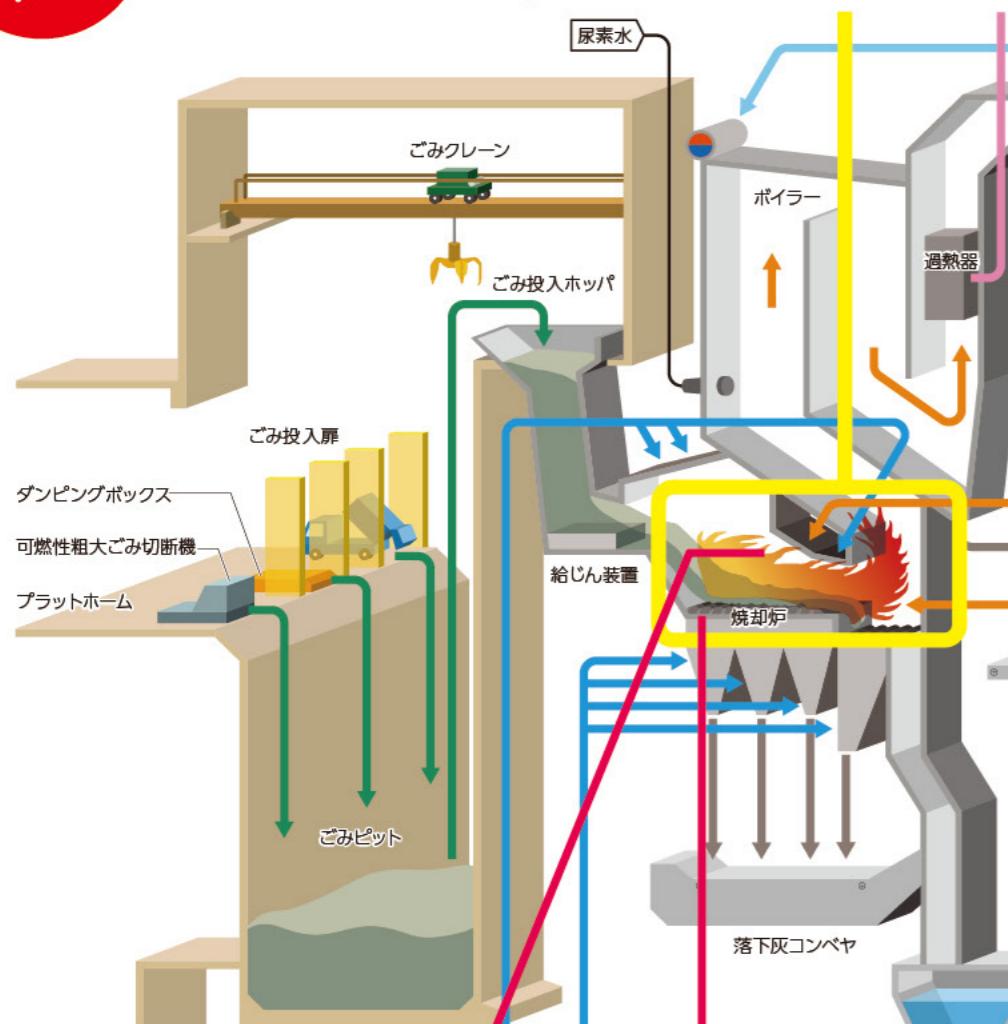

ストーカ式焼却炉は、日本国内のごみ焼却施設で非常に多く採用されているごみ焼却システムです。新しいごみ焼却施設においても「ストーカ式焼却炉」を採用しました。

特徴として、ストーカ(火格子)の一部が前後に繰り返し動くことで、ごみが攪拌・搬送される仕組みで、効率よく空気と接触するため完全燃焼することができます。


投入されたごみは、前後に動くストーカ(火格子)の上で、「乾燥」「燃焼」「後燃焼」の3段階の工程を経て、約4時間で灰になります。

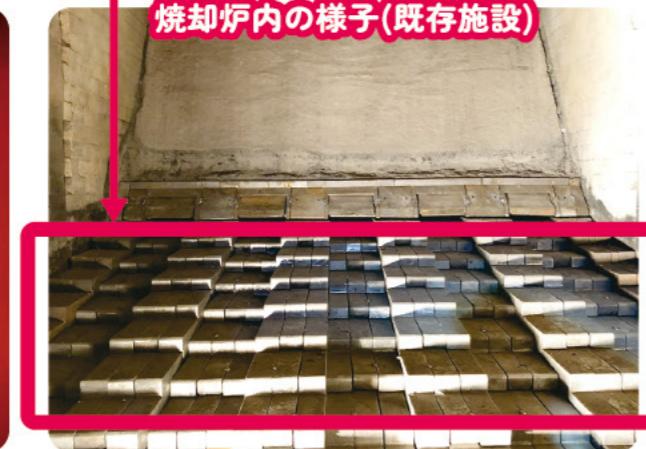

この部分が
前後に
繰り返し動き、
ごみが燃焼
されます。

工事の状況（令和6年2月現在）

令和5年8月下旬から地上部分の建設工事が始まり、最上階（4階）まで鉄骨の組み立てが進んでいます。地下部分では、電気設備や換気設備などの配管・配線工事や搬入された大型機械の据え付け工事を行っています。

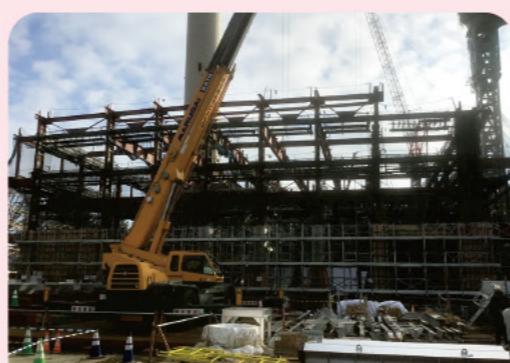

4・5号ごみ焼却施設煙突からの様子

排ガスをきれいにするための機械(2基)

鉄骨工事の様子

足湯 Photo



幻想的な雪景色と足湯

鮮やかに咲き誇る花々を
見に来ませんか？

足湯アダプトが丹精込めて育てた花々が
3月下旬頃から開花の時期を迎えます。
咲き誇る花々を見て春を感じてください。



こもれびの足湯
オリジナルキャラクター 温井 朝日



季節湯
実施しました

令和5年12月
22日から24日にかけて、
ゆず湯を実施しました。
3日間で多くのみなさまに
ご来場いただきました。

小林農園さん
(武藏村山市の農家さん)から
みかんを提供いただき、
令和6年1月31日に
みかん湯を実施しました。

東大和市産の
ゆずを
使用しました。

みかん湯は、
保温、美肌などに
効果があると
言われています。

● こもれびの足湯は4月13日(土)から4月22日(月)の間は、休場いたします。 ●

焼却炉の定期点検のため、焼却炉2炉を停止することにより、足湯にお湯を供給できなくなることから、上記期間中休場いたします。利用者の皆さんには、ご迷惑をお掛けいたします。