

# えんとつフェスティバル 2005

日時：平成17年**10月22日** 10時～15時

雨天の場合は翌日23日(日)に延期いたします。

会場：小平・村山・大和衛生組合（小平市中島町2番1号）

東大和市駅または玉川上水駅徒歩10分

主催：えんとつフェスティバル実行委員会 小平・村山・大和衛生組合 後援：小平市・東大和市・武蔵村山市


美術：武蔵野美術大学えんとつ仲間

## 内容

- ★フリーマーケット（出店…約40店舗） ★模擬店（焼そば・わたあめ・ポップコーン・飲み物 他）
- ★地域の商店・地元企業の特別出店 ★えんとつ OXクイズ
- ★えんとつミニツア（清掃工場の見学） ★クイズラリー ★参加団体等のブースその他
- ★ステージ

| 午前の部                     | 午後の部                        |
|--------------------------|-----------------------------|
| 10:00～10:10 開会あいさつ       | 11:50～12:35 大遊芸/パフォーマー マス 他 |
| 10:10～10:55 灯音（ビート）和太鼓演奏 | 12:40～14:10 ショー・ポップス演奏      |
| 11:00～11:45 むさしおのちやま子仲間場 | 15:00頃 閉会あいさつ               |

※内容は都合により変わることがあります。

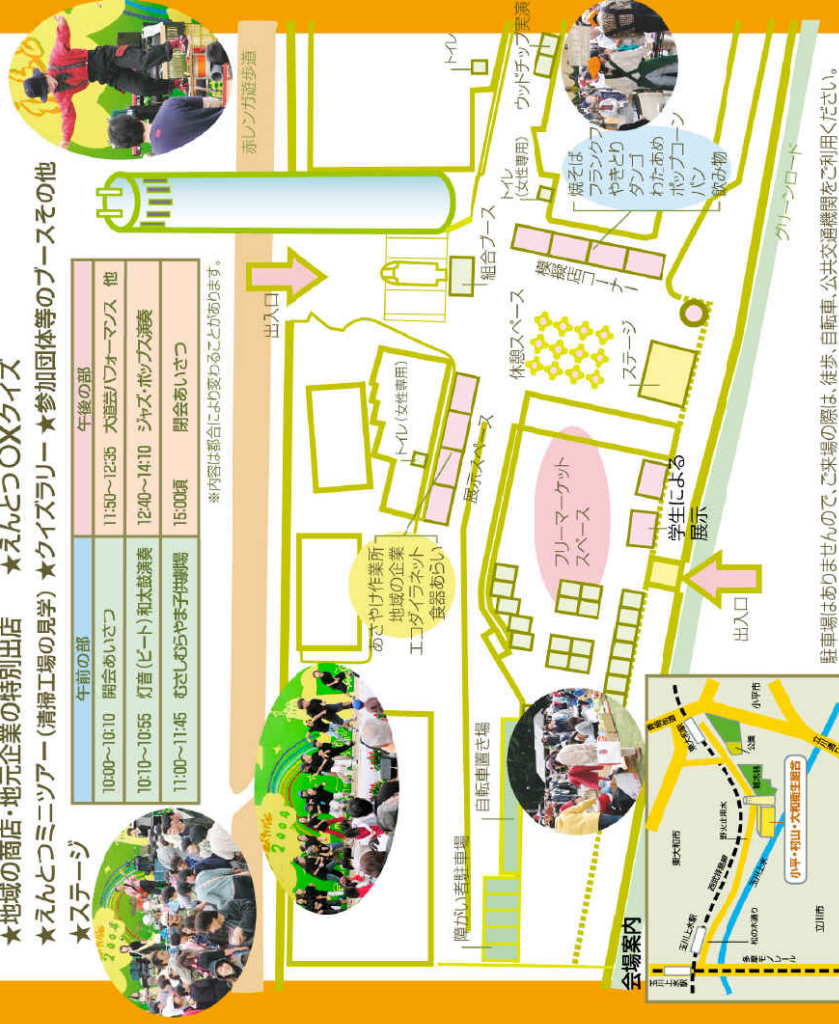

## 開催後記

「えんとつフェスティバル」は、毎年秋に開催される、小平・村山・大和衛生組合の3市が主催する、市民参加型のイベントです。今年も、10月22日（日）に開催されました。当日は、天候に恵まれ、多くの方々が参加されました。会場には、模擬店、フリーマーケット、ステージ、展示など、様々な催しが行われました。また、清掃工場の見学や、クイズラリーなどの体験型イベントも人気でした。今年も、市民の憩いの場として、大成功を収めました。来年も、より充実したイベントを目指してまいります。

**実行委員会**  
小平・村山・大和衛生組合  
代表：小平市 中島町2番1号  
電話：042-831-1111  
FAX：042-831-1112  
Eメール：info@entotsu-fest.jp

小平・村山・大和衛生組合

# えんとつ

10/22 土

えんとつフェスティバル2005開催

平成16年度ダイオキシン類の測定結果  
平成17年度歳入・歳出予算  
部分更新事業報告

小平・村山・大和衛生組合議会報告

情報公開報告

職員募集（平成18年度採用）

No.17

小平・村山・大和衛生組合は、3市の  
ごみを処理している清掃工場です。



## ダイオキシン類の測定結果

### ●平成16年度焼却施設のダイオキシン類測定結果

衛生組合では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律とダイオキシン類対策特別措置法に基づき、排出ガス等に含まれるダイオキシン類の量を測定しています。

平成16年度の測定結果は、各基準値に適合する結果となりました。

| 測定項目 | 排出ガス<br>(単位)    | 焼却灰<br>(ng-TEQ/g) | ばいじん<br>(飛灰)<br>(ng-TEQ/g) | ガス冷却<br>ダスト<br>(ng-TEQ/リットル) | 排出水<br>(ng-TEQ/l) | 汚泥<br>(ng-TEQ/g)        |
|------|-----------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|
|      | 基準値             | 3                 | 3                          | 3                            | 10                | 3                       |
| 3号炉  | 測定日：平成16年9月30日  | 0.017             | 0.0033                     | 0.079                        | 0.012             | 0.023                   |
| 4号炉  | 測定日：平成16年10月14日 | 0.056             | 0.0077                     | 0.33                         | 0.068             | (換算日)<br>平成16年<br>9月30日 |
| 5号炉  | 測定日：平成16年8月19日  | 0.039             | 0.0045                     | 0.31                         | 0.068             | 0.26                    |

注(1) 測定結果は、コプラナー-PCBを含んだ値です。

注(2) 1ng(ナノグラム)は、10億分の1グラムです。

注(3) 1pg(ピコグラム)は、1兆分の1グラムです。

注(4) TEQは、毒性当量のことです。ダイオキシン類の量をダイオキシン当量で表した数値です。

注(5) N<sub>TEQ</sub> (リットル立方メートル)は、換気量1立方メートルの燃焼ガス中のダイオキシン類の量を表した数値です。

注(6) 焼却灰、ばいじん(飛灰)、ガス冷却ダスト及び汚泥の基準は、セメント型焼却炉の汚泥基準です。

注(7) 焼却灰のばいじん濃度は、バグフィルターです。

### ●平成16年度大気中のダイオキシン類測定結果

衛生組合では、清掃工場周辺の大気中のダイオキシン類調査を

立川市清掃工場と連携して年2回実施しています。

平成16年度の調査結果は、いずれの調査地点においても

環境基準に適合するものでした。

(単位:pg-TEQ/m<sup>3</sup>)

| 調査地点           | 大気環境<br>基準 | 平成16年調査期間<br>8月20日～8月27日 | 平成17年調査期間<br>1月25日～2月1日 | 16年度平均 |
|----------------|------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| 東大和市立第二小学校     |            | —                        | 0.058                   | 0.047  |
| 東大和市立第二中学校     |            | 0.035 注(5)               | —                       | —      |
| 小平市立中島地域センター   | 0.6<br>以下  | 0.047                    | 0.053                   | 0.050  |
| 小平市立上水新町地域センター |            | 0.040                    | 0.056                   | 0.048  |
| 立川市立幸小学校       |            | 0.038                    | 0.050                   | 0.044  |
| 立川市立第一小学校      |            | 0.044                    | 0.050                   | 0.047  |
| 立川市立若葉小学校      |            | 0.045                    | 0.058                   | 0.052  |

注(1) 測定結果は、コプラナー-PCBを含んだ値です。

注(2) 1ng(ナノグラム)は、1兆分の1グラムです。

注(3) TEQは、毒性当量のことです。ダイオキシン類の量を

ダイオキシン当量で表した数値です。

注(4) 大気環境基準は、ダイオキシン類対策特別措置法(平成12年1月15日施行)に基づき、

大気の大気中に含まれるダイオキシン類の量を表した数値です。

注(5) 毎年測定を行っている東大和市立第二小学校が測定期間中に工事を行ったため、

測定結果が環境基準を上回ったと見られます。

## 平成17年度歳入歳出予算

| 款         | 入         | 平成17年度    | 平成16年度   | 比較増減額 | 本年度<br>概算 | 本年度<br>確定 | 単位：千円 % |
|-----------|-----------|-----------|----------|-------|-----------|-----------|---------|
|           |           |           |          |       |           |           |         |
| 分相返及び負担金  | 1,500,000 | 1,500,000 | △120,000 | 75.38 |           |           |         |
| 使用取返及び手数料 | 31        | 31        | 0        | 0     |           |           |         |
| 財産収入      | 75        | 53        | 22       | 0     |           |           |         |
| 繰入金       | 108,408   | 51,301    | 55,107   | 5.34  |           |           |         |
| 繰越金       | 20,000    | 20,000    | 0        | 1.01  |           |           |         |
| 歳入        | 5,168     | 880       | 4,306    | 0.26  |           |           |         |
| 繰入金       | 358,300   | 148,400   | 209,900  | 18.01 |           |           |         |
| 繰越金       | —         | 29,335    | △29,335  | 0     |           |           |         |
| 歳入        | 1,990,000 | 1,870,000 | 120,000  | 100   |           |           |         |

## ごみの出し方についての問い合わせ先

小平市役所ごみ減量対策課 電話042-346-9535 (直通)  
東大和市役所ごみ対策課 電話042-563-2111 (代表)  
武蔵村山市役所環境課 電話042-565-1111 (代表)

## 部分更新事業報告

○部分更新施設整備工事は、衛生組合では、平成15年度から平成17年度までの3ヵ年計画(部分更新施設整備工事計画)に基づいて部分更新施設整備工事を進めています。部分更新施設整備工事計画は、ごみ焼却施設更新時期を平成33年度とし、それまでの間、既存施設を安定的に稼働させるため、施設の改修等、工事を計画的に行うために取りまとめたものです。

### 部分更新施設整備工事計画の基本方針：ごみ処理施設の安定稼働

| 性能の改善                               | 環境負荷の低減                       | 安全性の向上               |
|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 設備機器の更新により処理能力を向上させ、ごみ処理能力の向上を図ります。 | 公害防止機能の一層の充実を図り、環境負荷の低減に努めます。 | ごみ搬入者や求職者の安全対策を進めます。 |

### 【平成16年度部分更新事業の報告】

○4・5号ごみ焼却施設焼却炉修繕工事  
高い方の煙突を持つ施設では建屋修繕工事として、コンクリートの電線管や劣化を防ぎ、建屋を建設当初の状態に回復させる工事を進めました。平成16年12月8日に着手して平成17年2月28日にしゅん工しました。

○3号ごみ焼却施設白煙防止装置設置工事

工事を進めた施設は、低圧の煙突を持つ施設です。白煙防止装置は排ガスから熱空気(約180℃)を作るための熱交換器、この熱空気を煙突に導くためのダクト及び熱空気を吹き込むファンから構成されています。さらに今回の工事にあわせて煙突全体の塗装と頂上を取り替える改修も行いました。

平成16年8月21日に着手して平成17年3月25日にしゅん工しました。

○工事を終えて

安全第一に騒音や木の通りの車の通行など、周辺環境にも配慮して進めてきました。周辺地域の皆様にはご理解と協力をいただきましたありがとうございます。

### 【平成17年度部分更新事業の内容】

○ごみ焼却施設設備更新工事

ごみ焼却施設の信頼性の向上・施設の運転及び維持管理業務の省力化・ごみ処理施設見学者等への普及啓発機能の拡充を目的としています。内容は次の6項目です。

1. 計装設備更新
2. ITV設備改修工事
3. 建屋改修工事
4. 電光表示装置設置工事
5. 橋内電話設備工事
6. 関連設備工事

○3号ごみ焼却施設建屋修繕工事

屋上防水工事、老朽化したドレーンや窓などの建具取替工事、塗装工事などの建物のリニューアルを予定しています。

○平成17年度部分更新事業工事期間について

工事期間を当初計画の平成17年度半年度から平成18年度まで延長することになりました。

## 小平・村山・大和衛生組合議会報告

小平・村山・大和衛生組合議会において、次のような議案が議決されました。

平成17年5月臨時会

| 議案番号 | 内容                                 | 議決日   | 議決結果 |
|------|------------------------------------|-------|------|
| 第1号  | 小平・村山・大和衛生組合助役の選任につき同意を求めることについて   | 5月31日 | 議決   |
| 第2号  | 小平・村山・大和衛生組合収入役の選任につき同意を求めることについて  | 5月31日 | 議決   |
| 第3号  | 小平・村山・大和衛生組合監査委員の選任につき同意を求めることについて | 5月31日 | 議決   |

平成17年6月臨時会

| 議案番号 | 内容                      | 議決日   | 議決結果 |
|------|-------------------------|-------|------|
| 第4号  | ごみ焼却施設設備更新工事請負契約の締結について | 6月25日 | 議決   |
| 第5号  | 議場の築造について               | 6月25日 | 議決   |

## 情報公開実施状況の公表

組合では、情報公開制度により、組合が保有する文書等の情報公開しています。平成16年度は、請求がありました。なお、平成15年度は請求0件、平成14年度には請求件数が21件で公開状況率は100%です。不服申立ては0件です。

### 職員募集(平成18年度採用)

- 予定人員1名
- 職種 一般技術
- 資格 昭和60年4月2日から昭和63年4月1日まで生まれた方
- 試験日程 平成17年12月4日(日)
- 試験内容 教養、専門(電気・機械・化学から1科目選択)、作文
- 提出書類 採用試験申込書、受験票
- 申込み 組合ホームページからダウンロードできます。
- 同合わせ 持参11月7日～18日、郵送16日郵付有効
- 試験場所 総務課庶務係 電話042-341-4345
- 問い合わせ 総務課庶務係 電話042-341-4345
- 組合のホームページ 1187-0033 小平市役所2-1
- http://www5.ocn.ne.jp/~kmyeisel/